



• 11033 Zestaw metalowy




• Dane techniczne:

| | |
|----------------------------|--------------|
| Wymiary | 7,8 x 5,9 m |
| Strefa bezpieczeństwa | 10,3 x 8,4 m |
| Wysokość całkowita | 3,0 m |
| Wysokość swobodnego upadku | 1,75 m |
| Wiek | 3+ |
| Zgodność z PN-EN 1176 | TAK |
| Podest | 4x 1,0 m |
| Zjeżdżalnia | 2x 1,0 m |



● 11033 Zestaw metalowy

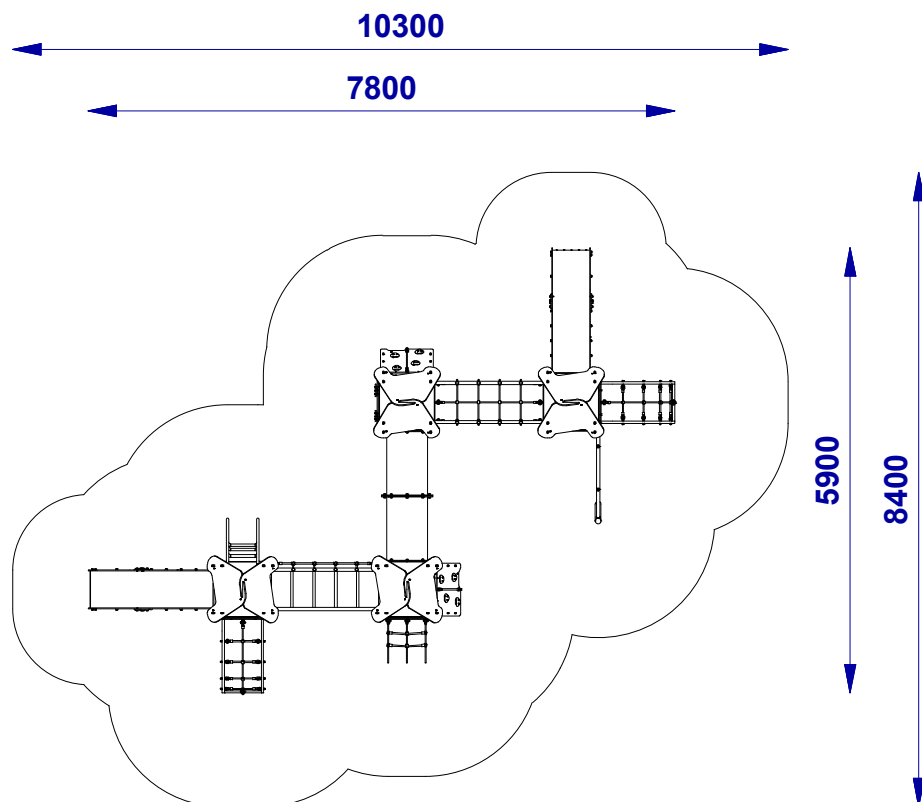

| Skład zestawu: | |
|-------------------------------|--------|
| Moduł: | Ilość: |
| 640.SR.HD.001 BP_WKL | 1 |
| 640.SR.HD.004 D2_S | 4 |
| 640.SR.P.003.002 MT_D | 1 |
| 640.SR.P.007.0 ML | 1 |
| 640.SR.P.010.01000 DPMSZ_1000 | 1 |
| 640.SR.W.002.01000 WW_1000 | 2 |
| 640.SR.W.003.01000 SL_1000 | 2 |
| 640.SR.W.005.01000 WO_1000 | 1 |
| 640.SR.W.006 PS6K | 1 |
| 640.SR.W.009.01000 WWP_1000 | 1 |
| 640.SR.W.014.01000 WLL_1000 | 2 |
| 640.SR.W.021.01000 WL_1000 | 1 |
| 640.SR.WR.001.01000 W4D_1000 | 4 |

| | | |
|----------------------|--|---|
| Konstrukcja | Stal ocynkowana i malowana proszkowo | ✓ |
| | Stal nierdzewna | ✓ |
| | Drewno klejone frezowane wzdłużnie (90x90), impregnowane | ✓ |
| Łączniki | Nierdzewne i ocynkowane | ✓ |
| | Tworzywo polietylenowe (HDPE) | ✓ |
| Elementy dekoracyjne | Poliwęglan (PC) | ✓ |
| | Sklejka liściasta pokryta farbą tablicową | ✓ |
| | Stal ocynkowana i malowana proszkowo | ✓ |
| Elementy metalowe | Stal nierdzewna | ✓ |
| | Błacha nierdzewna i tworzywo polietylenowe (HDPE) | ✓ |
| Ślizg | Całość wykonana z tworzywa polietylenowego (LLDPE) | ✓ |
| | Całość wykonana ze stali nierdzewnej | ✓ |
| | Lina z rdzeniem stalowym w oplocie z polipropylenu | ✓ |
| Łączniki lin | Aluminiowe i poliamidowe | ✓ |
| Zaślepki | Poliamid | ✓ |
| Podesty | Tworzywo polietylenowe (HDPE) z warstwą antypoślizgową | ✓ |
| | Deska ryflowana z drewna litego | ✓ |
| Kotwienie | Elementy konstrukcyjne - 800 mm w gruncie | ✓ |
| | Stopa stalowa malowana proszkowo - 800 mm w gruncie | ✓ |
| Łańcuch | Stal nierdzewna | ✓ |
| | Stal ocynkowana | ✓ |
| Zawiesia | Stal nierdzewna - łożyskowane | ✓ |
| Siedziska | Płaskie o konstrukcji aluminiowej, pokryte gumą, certyfikowane | ✓ |
| | Kubelkowe o konstrukcji aluminiowej, pokryte gumą, certyfikowane | ✓ |
| | Linowe "Bocianie gniazdo" z rdzeniem metalowym, certyfikowane | ✓ |
| Sprężyna | 20 x 200 x 400 mm - certyfikowana | ✓ |

Z uwagi na wysokość swobodnego upadku HIC, norma PN-EN 1176-1 dopuszcza następujące nawierzchnie amortyzujące upadek.

| Materiał | Opis [mm] wielkość ziarna | Min. grubość warstwy [mm] | Max. wysokość upadku [mm] |
|-------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Darń | - | - | ≤1000 |
| Kora | 20 - 80 | 200 | ≤2000 |
| | | 300 | ≤3000 |
| Wióry | 5 - 30 | 200 | ≤2000 |
| | | 300 | ≤3000 |
| Piasek | 0,25 - 8 | 200 | ≤2000 |
| | | 300 | ≤3000 |
| Żwir | 0,25 - 8 | 200 | ≤2000 |
| | | 300 | ≤3000 |
| Syntetyczne | wg HIC | wg HIC | wg badania |

Należy dbać o poziom materiałów sygnalizacyjnych stanowiących nawierzchnię materiałów amortyzujących upadek poprzez uzupełnienie do wyznaczonego poziomu oraz usuwanie z nawierzchni twardych ciał obcych.

Wizualizacja pogłówna. Rzeczywista kolorystyka oraz kształt poszczególnych modułów urządzenia może różnić się od reprezentowanej